


Régime Neutre	TT
Tension Nominale	
Puissance installée	
IK1 Max	
IK3 Max	




Repère appareil	I1	Q1	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	
Repère bornes									
Désignation		PROTECTION DIFFERENTIELLE 1	PC1 ARCHIVES BAIE DE BRASSAGE	PC2 BUREAU MOTOS 2	ECL1 ARCHIVES	ECL2 EXTERIEUR	ECL3 BUREAU MOTOS 2	Télécommande BAES	
Puissance									
Longueur de câbles									
Sections de câbles									
Type de câbles									
Type isolant câbles									

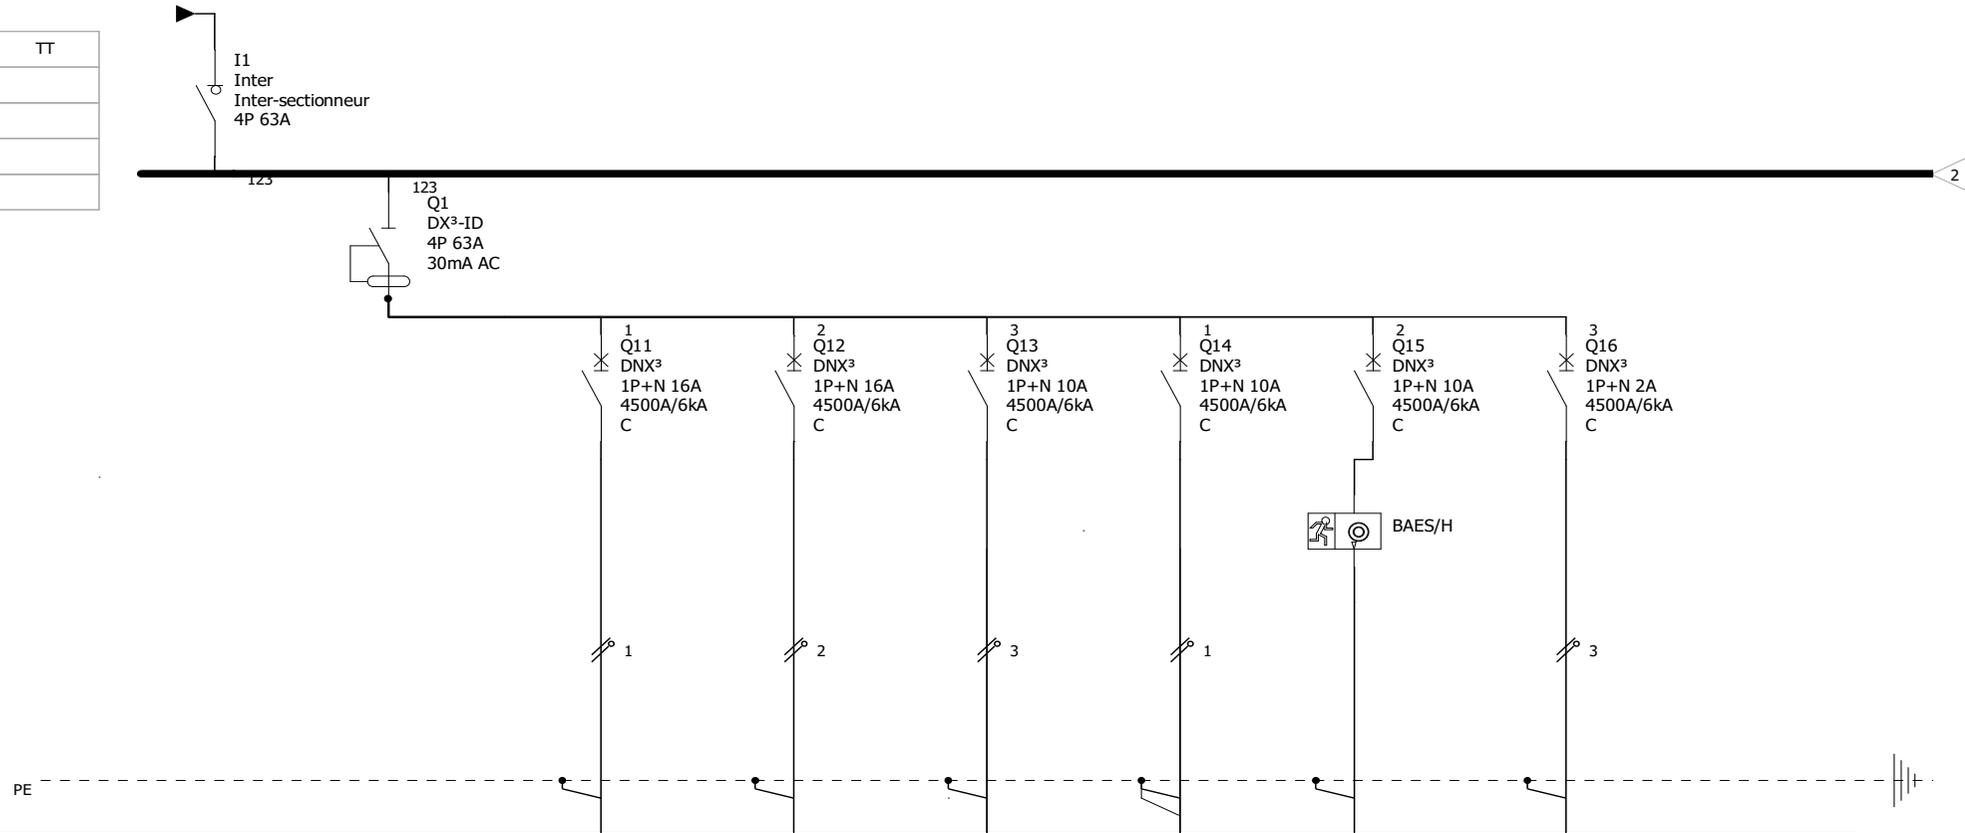

Coffret AUTO ECOLE

Nouveau tableau 1

N° affaire :		C		F	
N° plan :		B		E	
Date:		A		D	
Dessiné par :		N° folio :		1 / 2	

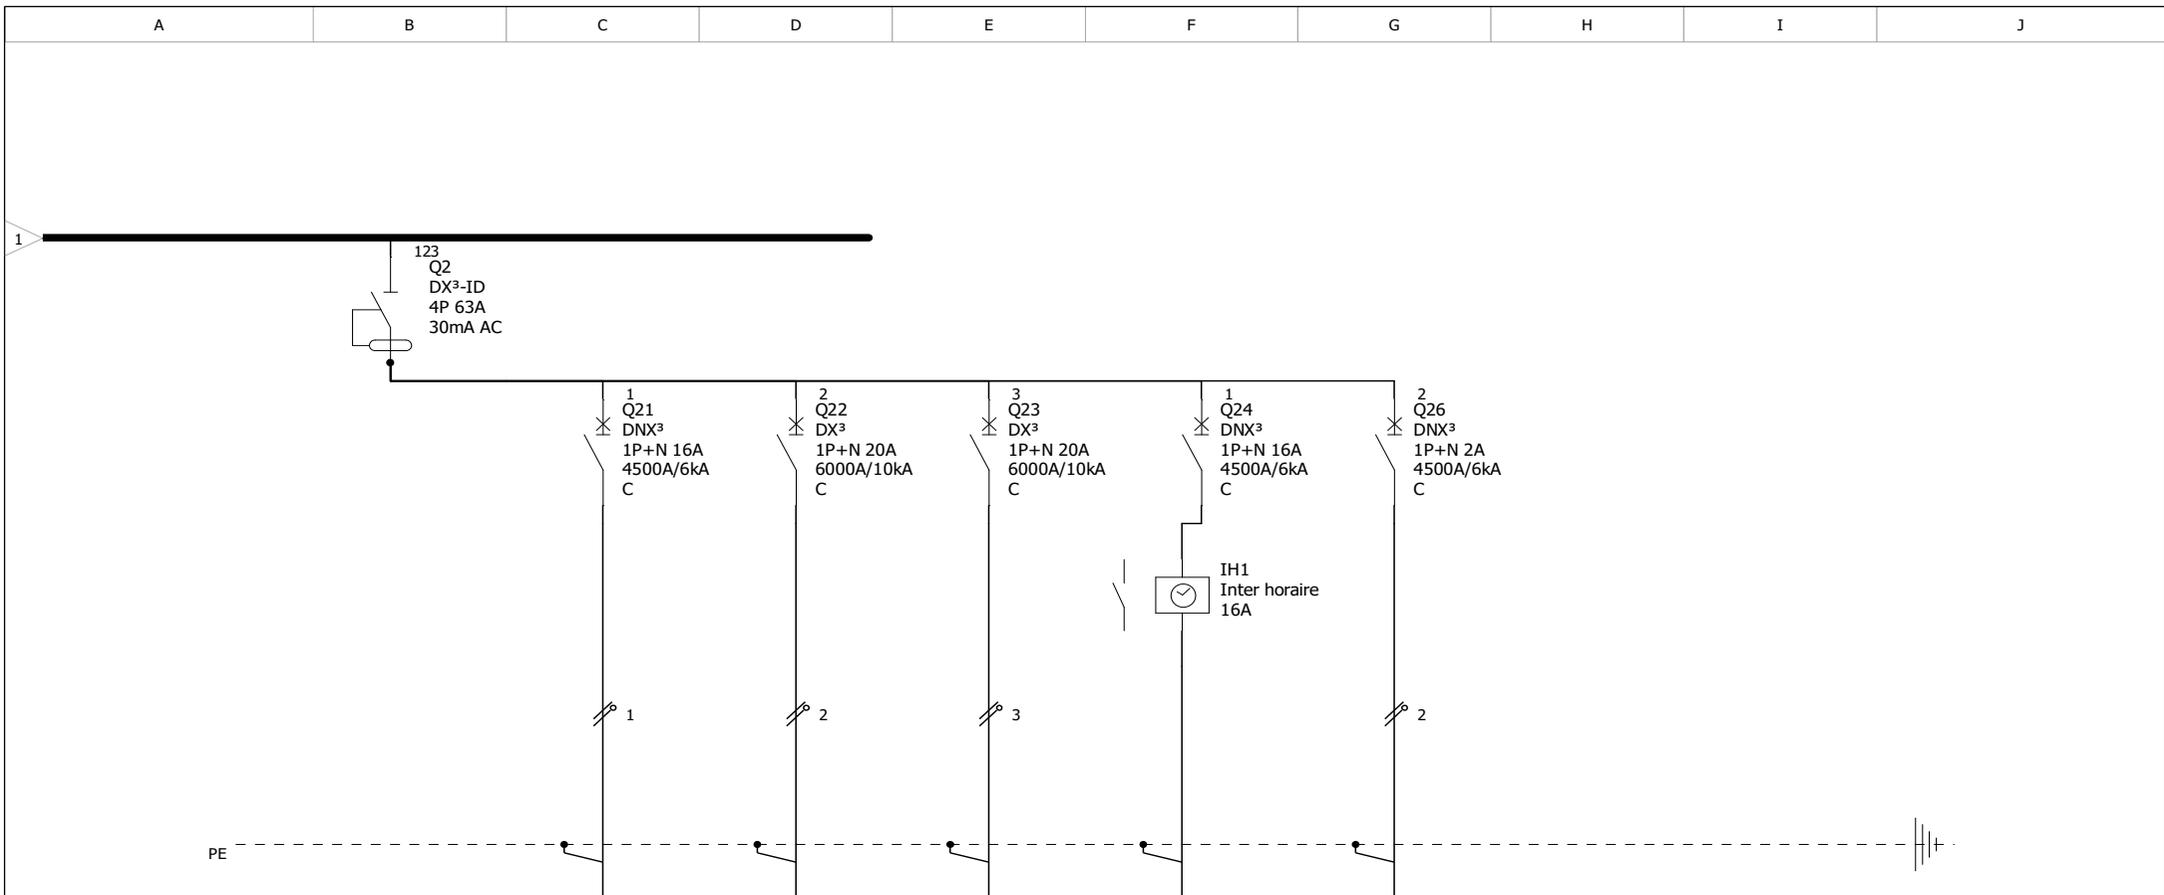

Repère appareil	Q2	Q21	Q22	Q23	Q24	Q26		
Repère bornes								
Désignation	PROTECTION DIFFERENTIELLE 2	ALARME INCENDIE	DEPART VMC GROUPE	DEPART VMC RESISTANCES	VOLET ROULANT	PORTIER VIDEO		
Puissance								
Longueur de câbles								
Sections de câbles								
Type de câbles								
Type isolant câbles								



Coffret AUTO ECOLE
Nouveau tableau 1

N° affaire :		C	F
N° plan :		B	E
Date:		A	D
Dessiné par :		N° folio :	2 / 2